

P1E

- Q.E. POMPE POZZO
- AVV.DIRETTO 1 POMPA TRIFASE
- CASSA ISOLANTE


Ue	3 400V
Hz	50
In	

Ue Aux	24V
Ui	500 V
IP	65


Rev.	Data	Motivazione	Dis.	App.
5				
4				
3				
2				
1				
0	25/07/11	PRIMA EMISSIONE	A.Zanni	S.Minerva

Foglio	Descrizione	Ultima Modifica				
		0	1	2	3	4
1	INDICE GENERALE / TITOLO	⊙				
2	PROFILO INTERNO / ESTERNO	⊙				
3	CIRCUITO DI POTENZA	⊙				
4	CICUITO DI COMANDO	⊙				
5	MORSETTIERA	⊙				
6	ELENCO COMPONENTI	⊙				
7	COLLEGAMENTI ESTERNI	⊙				

CIDIESSE_csrI_Tutti i diritti riservati

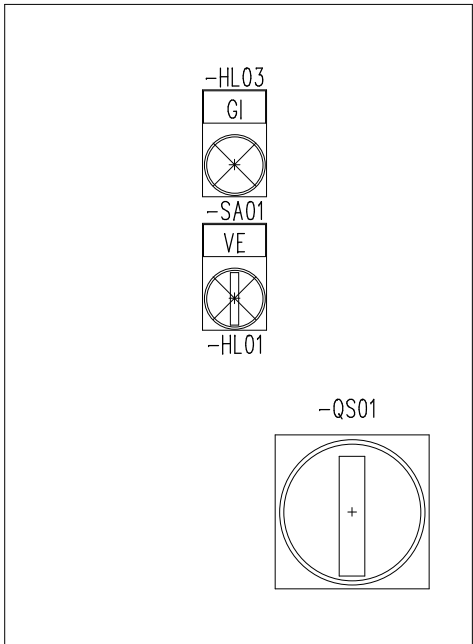

GEWISS 44219
300x220x180

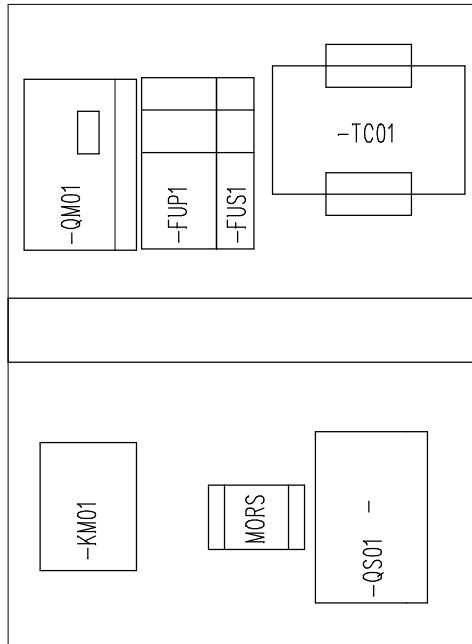

GEWISS 44617
300x220

CIDIESSE_csr/ Tutti i diritti riservati

Approvato	
Disegnato	A.Zanni
Data	25/07/2011
Revisione	0




CIDIESSE csr
20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
Tel. 02 749.11.27

Impianto:	
Apparato:	P1E
Descrizione:	PROFILO INTERNO / ESTERNO

Commessa:	
N° Schema:	6145R0

Foglio:	2
Segue:	3

CIDIESSE_csr/ Tutti i diritti riservati

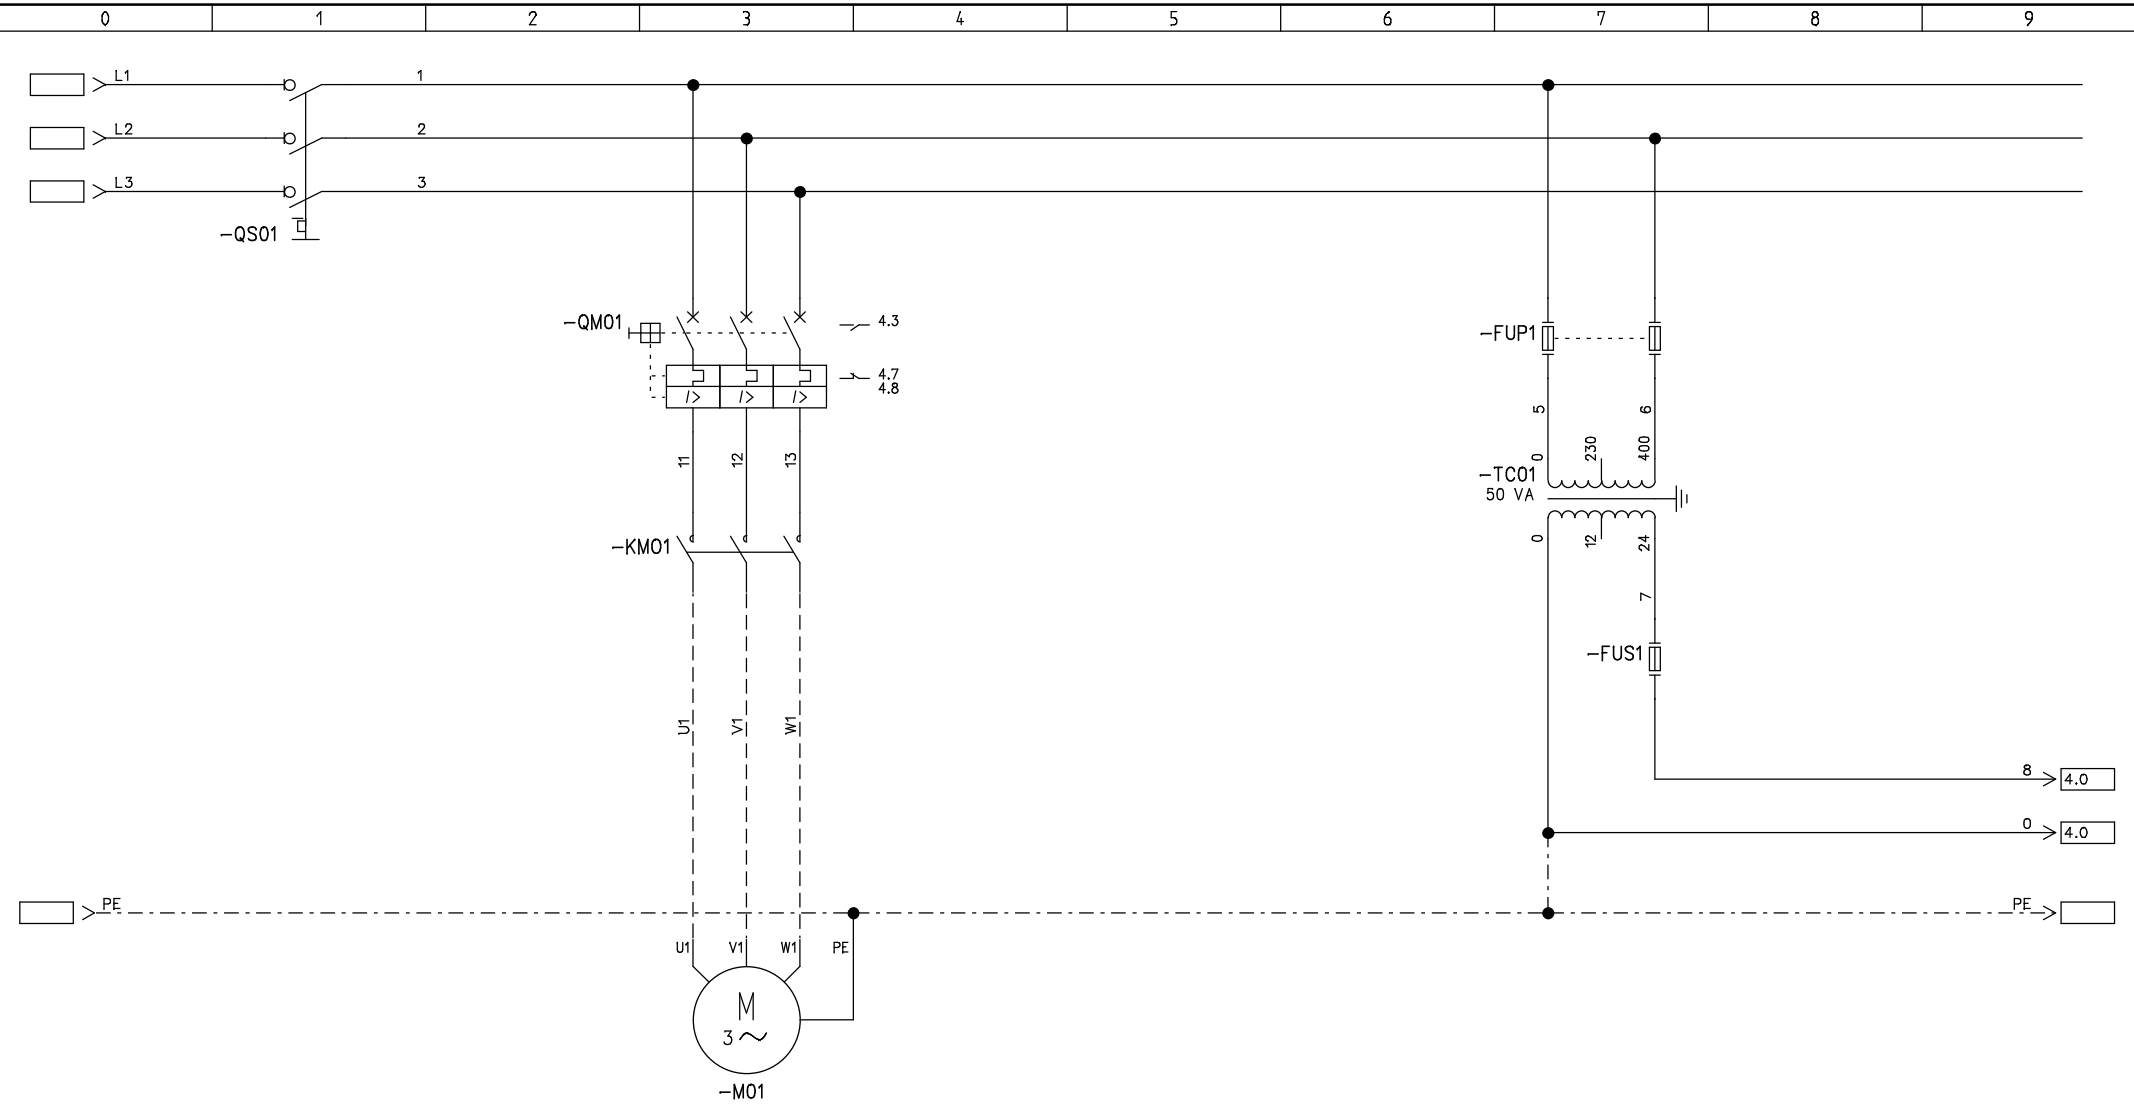

	4.0		0.05	POTENZA kW
9.0	8.4		1/2.0	CORRENTE A
3 400V	3 50HZ 400V		2 50Hz 400 V / 2 50Hz 24 V	LINEA
				FORMAZIONE CAVO
LINEA ALIMENTAZIONE	POMPA		ALIMENTAZIONE 24V CIRC. DI COMANDO	UTENZA

Approvato
 Disegnato A.Zanni
 Data 25/07/2011
 Revisione 0




CIDIESSE csr
 20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
 Tel. 02 749.11.27

Impianto:
 Apparato: P1E
 Descrizione: CIRCUITI DI POTENZA

Commessa:
 N° Schema: 6145R0

Foglio: 3
 Segue: 4

CIDIESSE_csr/ Tutti i diritti riservati

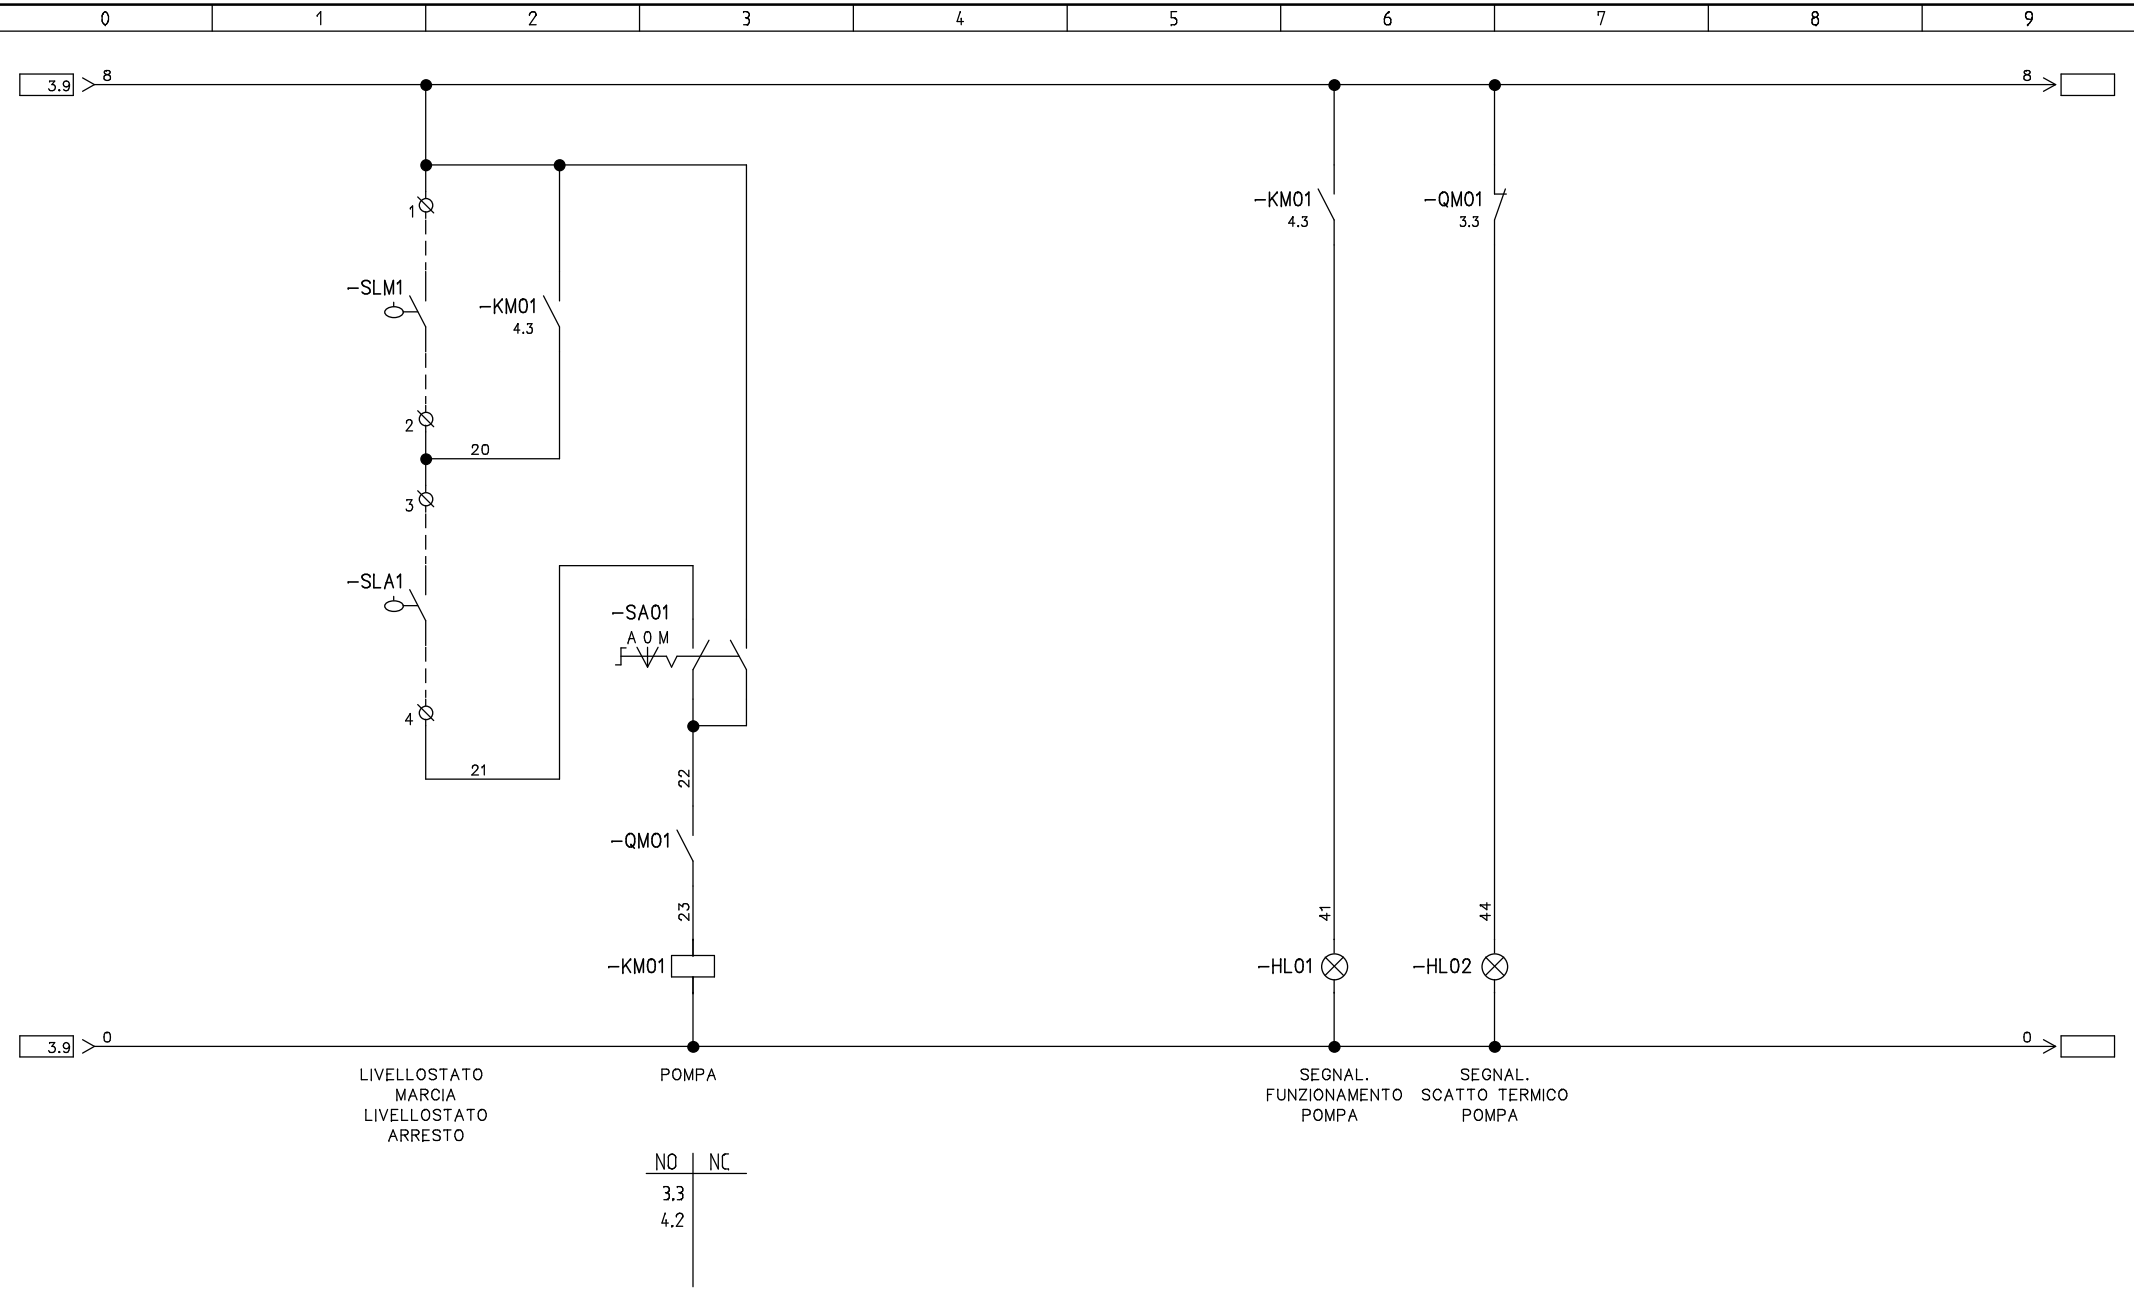

Approvato	
Disegnato	A.Zanni
Data	25/07/2011
Revisione	0



CIDIESSE csr
 20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
 Tel. 02 749.11.27

Impianto:
 Apparato: P1E
 Descrizione: CIRCUITI DI COMANDO

Commessa:
 N° Schema: 6145R0

Foglio: 4
 Segue: 5

NOME CAVO								CONNESSIONE ESTERNA				MORSETTIERA				CONNESSIONE INTERNA				
								CODICE	DESCRIZIONE	kW	TERM.	PE	N°	LINK	LINK	mm ²	FOGL./COL	N° FILO	CODICE	TERM.
								-QS01	LINEA ALIMENTAZIONE		L1					3.1		-QS01		
											L2				3.1		-QS01			
											L3				3.1		-QS01			
											PE	■		6						
								-M01	POMPA 1		U1				3.3		-QM01	2		
											V1			3.3		-QM01	4			
											W1			3.3		-QM01	6			
												■								
								-SLM1	LIVELLOSTATO PRINCIPALE MARCIA					1	4	4.2	8	-TC01		
													2	4	4.2	20	-KM01			
								-SLA1	LIVELLOSTATO PRINCIPALE ARRESTO				3	4	4.2	20	-KM01			
													4	4	4.2	21	-SA01			

CIDIESSE_csr| Tutti i diritti riservati

Approvato
Disegnato A.Zanni
Data 25/07/2011
Revisione 0



CIDIESSE csr
20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
Tel. 02 749.11.27


Impianto:
Apparato: P1E
Descrizione: MORSETTIERA

Commissa:
N° Schema: 6145R0


Foglio: 5
Segue: 6

FO/COL	CODICE	FUNZIONE	DESCRIZIONE			N°	ARTICOLO	COSTRUTTORE
3.1	-QS01	INTERRUTTORE GENERALE	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE xx=04	25A AC23	3P	1	GA025A	LOVATO
			MANIGLIA BLOCCO PORTA	G/R		1	GAX63	"
			ASTA PROLUNGA	200mm		1	GAX7200	"
3.3	-QM01	PROTEZIONE TERMICA POMPA 1	SALVAMOTORE (DIPENDENTE POTENZA)	10x38	3P	1	11 SM1B xx	LOVATO
			CONTATTO AUX LATERALE	1NA + 1NC		1	11 SMX12 11	"
3.7	-FUP1	PROTEZIONE TRASFORMATORE	PORTAFUSIBILE SEZIONABILE	10x38	1P	2	2301038	ITALWEBER
			KIT UNIONE		2P	1	2398001	"
			FUSIBILE	10x38	0.5A aM	2	1422000	"
3.7	-FUS2	PROTEZIONE CIRCUITO DI COMANDO	PORTAFUSIBILE SEZIONABILE	10x38	1P	1	2301038	ITALWEBER
			FUSIBILE	10x38	2A gG	1	1421002	"
3.7	-TC01	ALIMENTAZIONE CIRCUITO DI COMANDO	TRASFORMATORE	50VA	0-400/0-24V	1	12TRMS05012	ITALWEBER
4.3	-KM01	CONTATTORE POMPA 1	TELERUTTORE	24V	3P	1	BG0910A024	LOVATO
			CONTATTO AUX	2NA		1	BGX1020	"
4.3	-SA01	SELETTORE A-0<M POMPA 1	SELETTORE LUMINOSO	VERDE	A - 0 < M	1	8LP2T SL1333	LOVATO
			CONTATTO AUX	NO		2	8LM2T C10	"
4.6	-HL01	SEGNAL. FUNZIONAMENTO POMPA 1	PORTALAMPADA		BA9	1	8LM2TEL400	"
			LAMPADA LED BA9s	VERDE	24V	1	80242	NUOVA SACE
4.7	-HL03	SEGNAL. SCATTO TERMICO POMPE	SPIA LED	GIALLA	24V	1	8LP2T ILB5	LOVATO
		PORTAETICHETTE	PORTAETICHETTE ADESIVO	D. 22.5		2	SIT 0B05	GRAFOPLAST
			VETRINO			2	SIT 0V01	GRAFOPLAST
		MORSETTIERA	MORSETTO		4mm ²	4	43049	MORSETTITALIA
			MORSETTO TERRA	G/V	6mm ²	2	43450	MORSETTITALIA
		CARPENTERIA	CASSETTA IN PLASTICA	396x316x128		1	44219	GEWISS
			PIASTRA	363x283		1	44617	GEWISS
			TAPPO COPRIVITE	D.25		4	44623	GEWISS

CIDIESSE_csrL_Tutti i diritti riservati

Approvato		 CIDIESSE csrL 20129 MILANO Via C. Goldoni, 75 Tel. 02 749.11.27 www.cidiessequadri.it	Impianto:		Commessa:		Foglio:	6
Disegnato	A.Zanni		Apparato:	P1E	N° Schema:	6145R0	Segue:	7
Data	25/07/2011		Descrizione:					
Revisione	0							

CIDIESSE_csr/ Tutti i diritti riservati

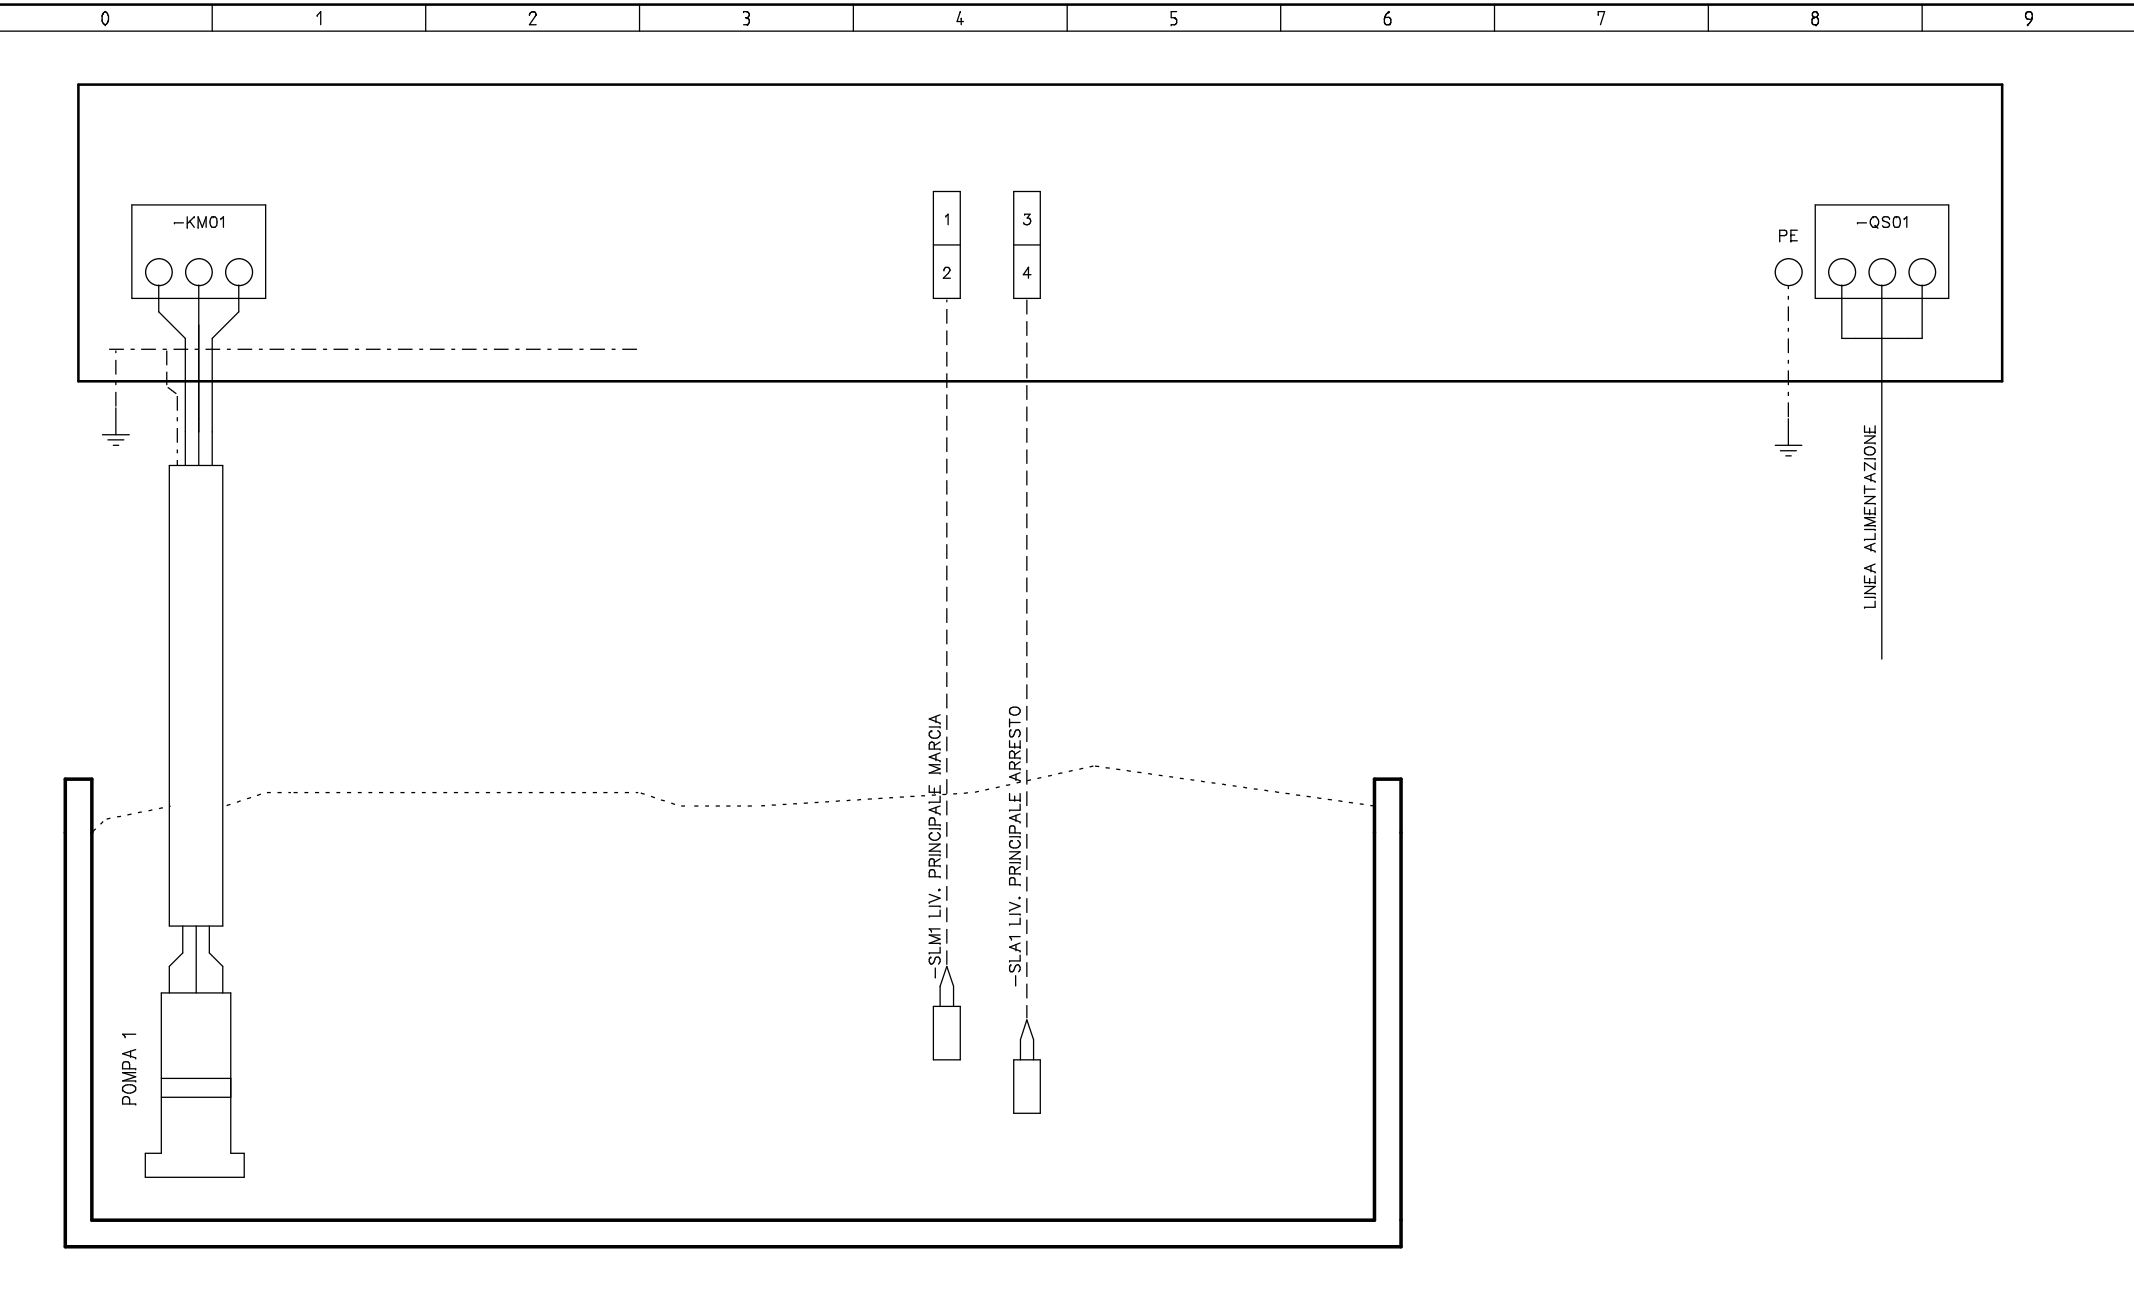

Approvato	
Disegnato	A.Zanni
Data	25/07/2011
Revisione	0



CIDIESSE csr
 20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
 Tel. 02 749.11.27

Impianto:
 Apparato: P1E
 Descrizione: COLLEGAMENTI ESTERNI

Commissa:	
N° Schema:	6145R0

Foglio:	7
Segue:	