



-KA02
SOLO OPZIONE /T

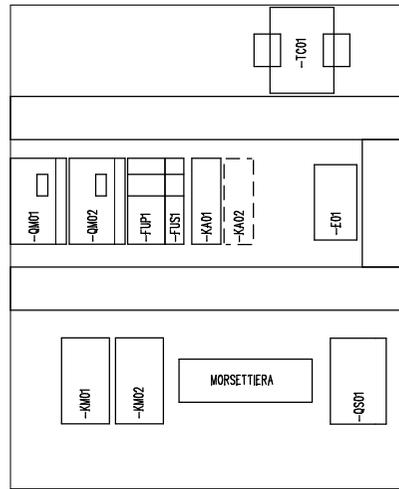

CEPI 212
370x450

-SB01
SOLO OPZIONE /T

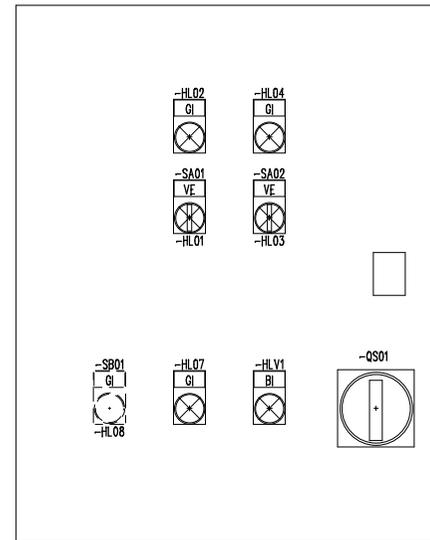

CEPI 212
400x500x200

CIDIESSE_csrI_Tutti i diritti riservati

Approvato	
Disegnato	A.Zanni
Data	03/04/2012
Revisione	1




CIDIESSE csrI
20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
Tel. 02 749.11.27

Impianto:
Apparato: P2/x (-/T)
Descrizione: PROFILO INTERNO / ESTERNO

Commessa:	
N° Schema:	6147R1

Foglio:	2
Segue:	3

CIDIESSE_csr/ Tutti i diritti riservati

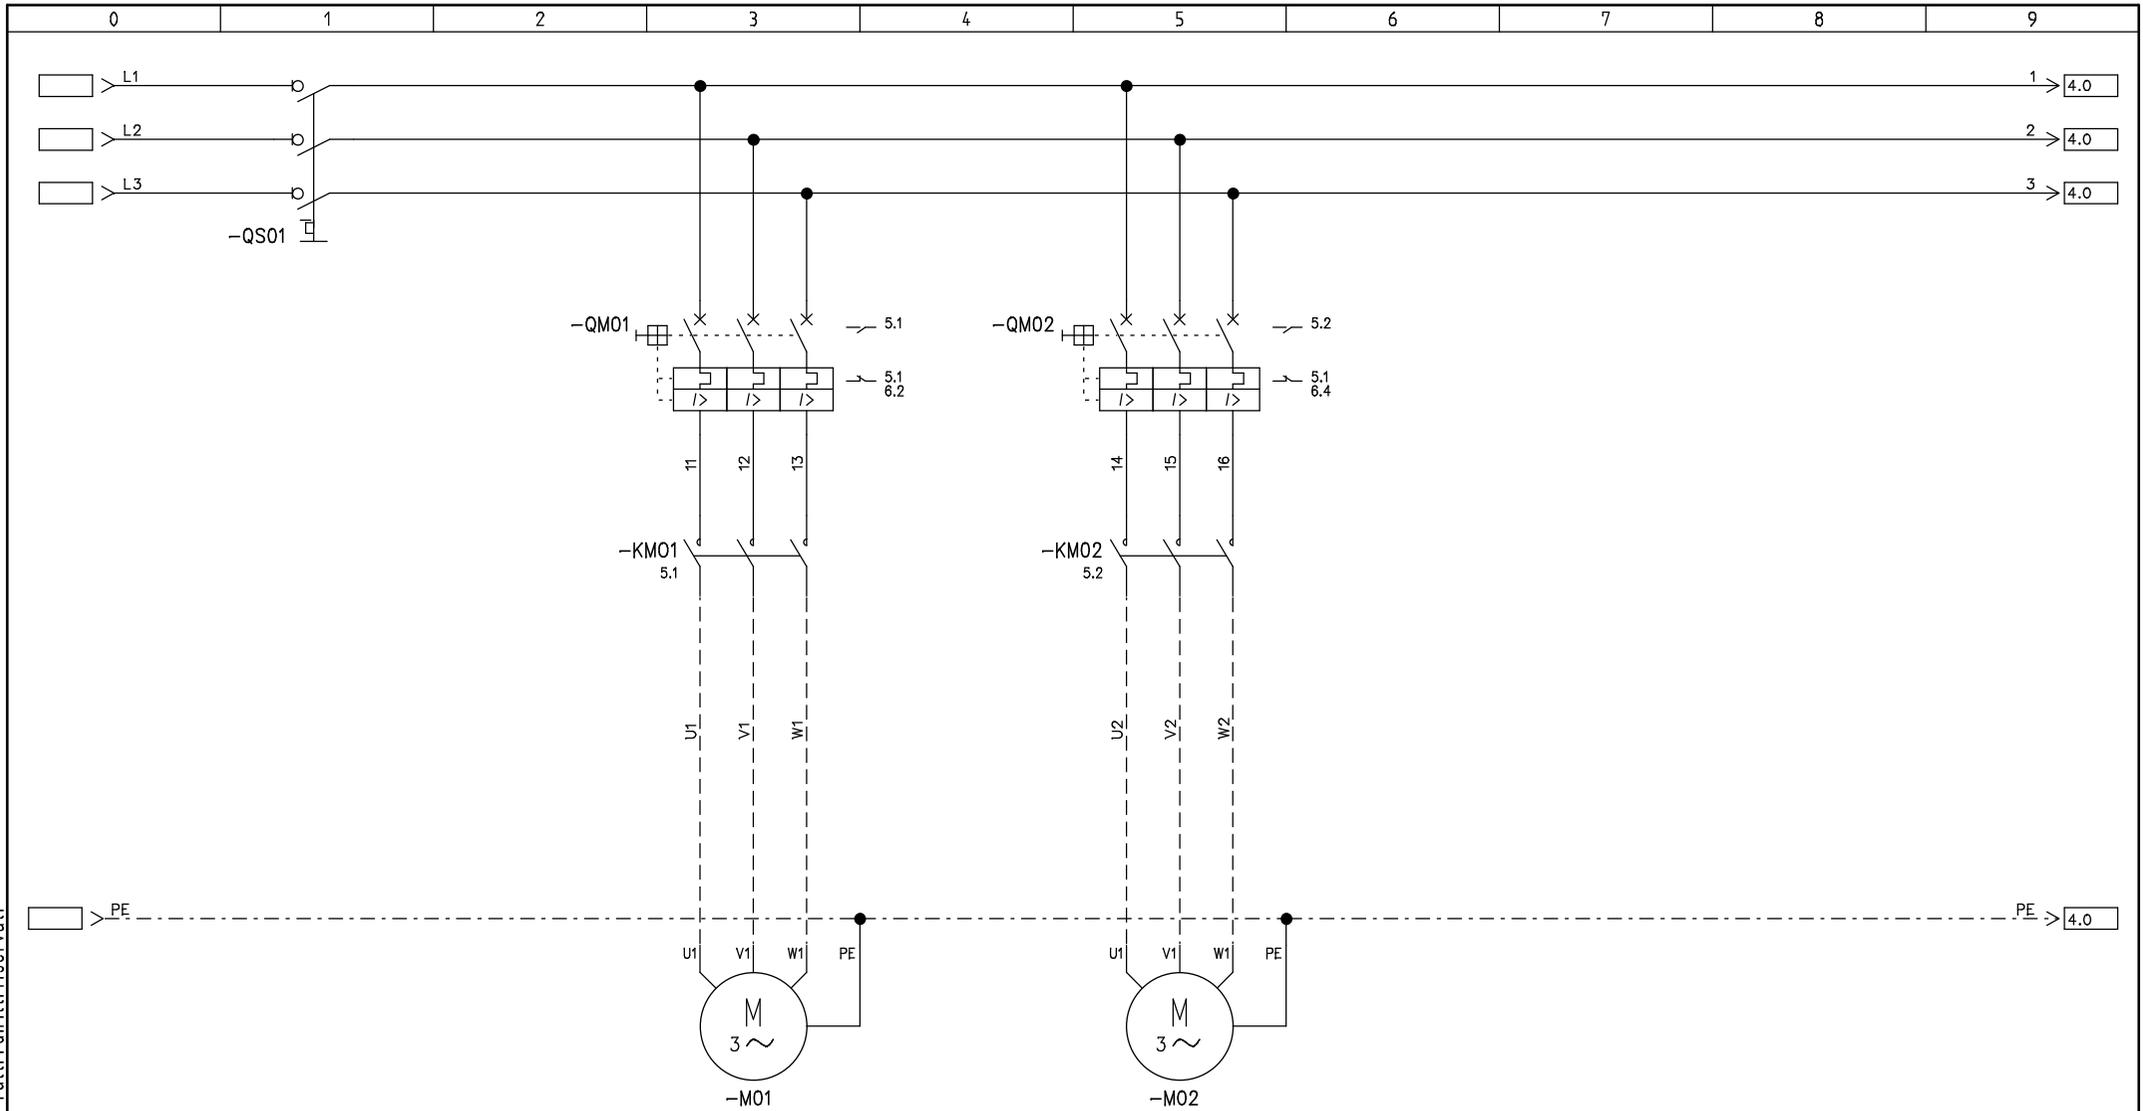

		4.0	7.5	4.0	7.5		POTENZA kW
17	30	8.4	14.8	8.4	14.8		CORRENTE A
3 50HZ 400V		3 50HZ 400V		3 50HZ 400V			LINEA
							FORMAZIONE CAVO
LINEA ALIMENTAZIONE		POMPA 1		POMPA 2			UTENZA

Approvato
 Disegnato A.Zanni
 Data 03/04/2012
 Revisione 1



CIDIESSE csr/
 20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
 Tel. 02 749.11.27

Impianto:
 Apparato: P2/x (-/T)
 Descrizione: CIRCUITI DI POTENZA

Commessa:
 N° Schema: 6147R1

Foglio: 3
 Segue: 4

CIDIESSE_csr/ Tutti i diritti riservati



			0.07	POTENZA kW
			0.5 / 4.0	CORRENTE A
			400V / 24V	LINEA
				FORMAZIONE CAVO
			ALIMENTAZIONE 24V CIRC. DI COMANDO	UTENZA

Approvato
 Disegnato A.Zanni
 Data 03/04/2012
 Revisione 1




CIDIESSE csr
 20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
 Tel. 02 749.11.27

Impianto:
 Apparato: P2/x (-/T)
 Descrizione: CIRCUITI DI POTENZA

Commessa:
 N° Schema: 6147R1

Foglio: 4
 Segue: 5

CIDIESSE_csrI_Tutti i diritti riservati

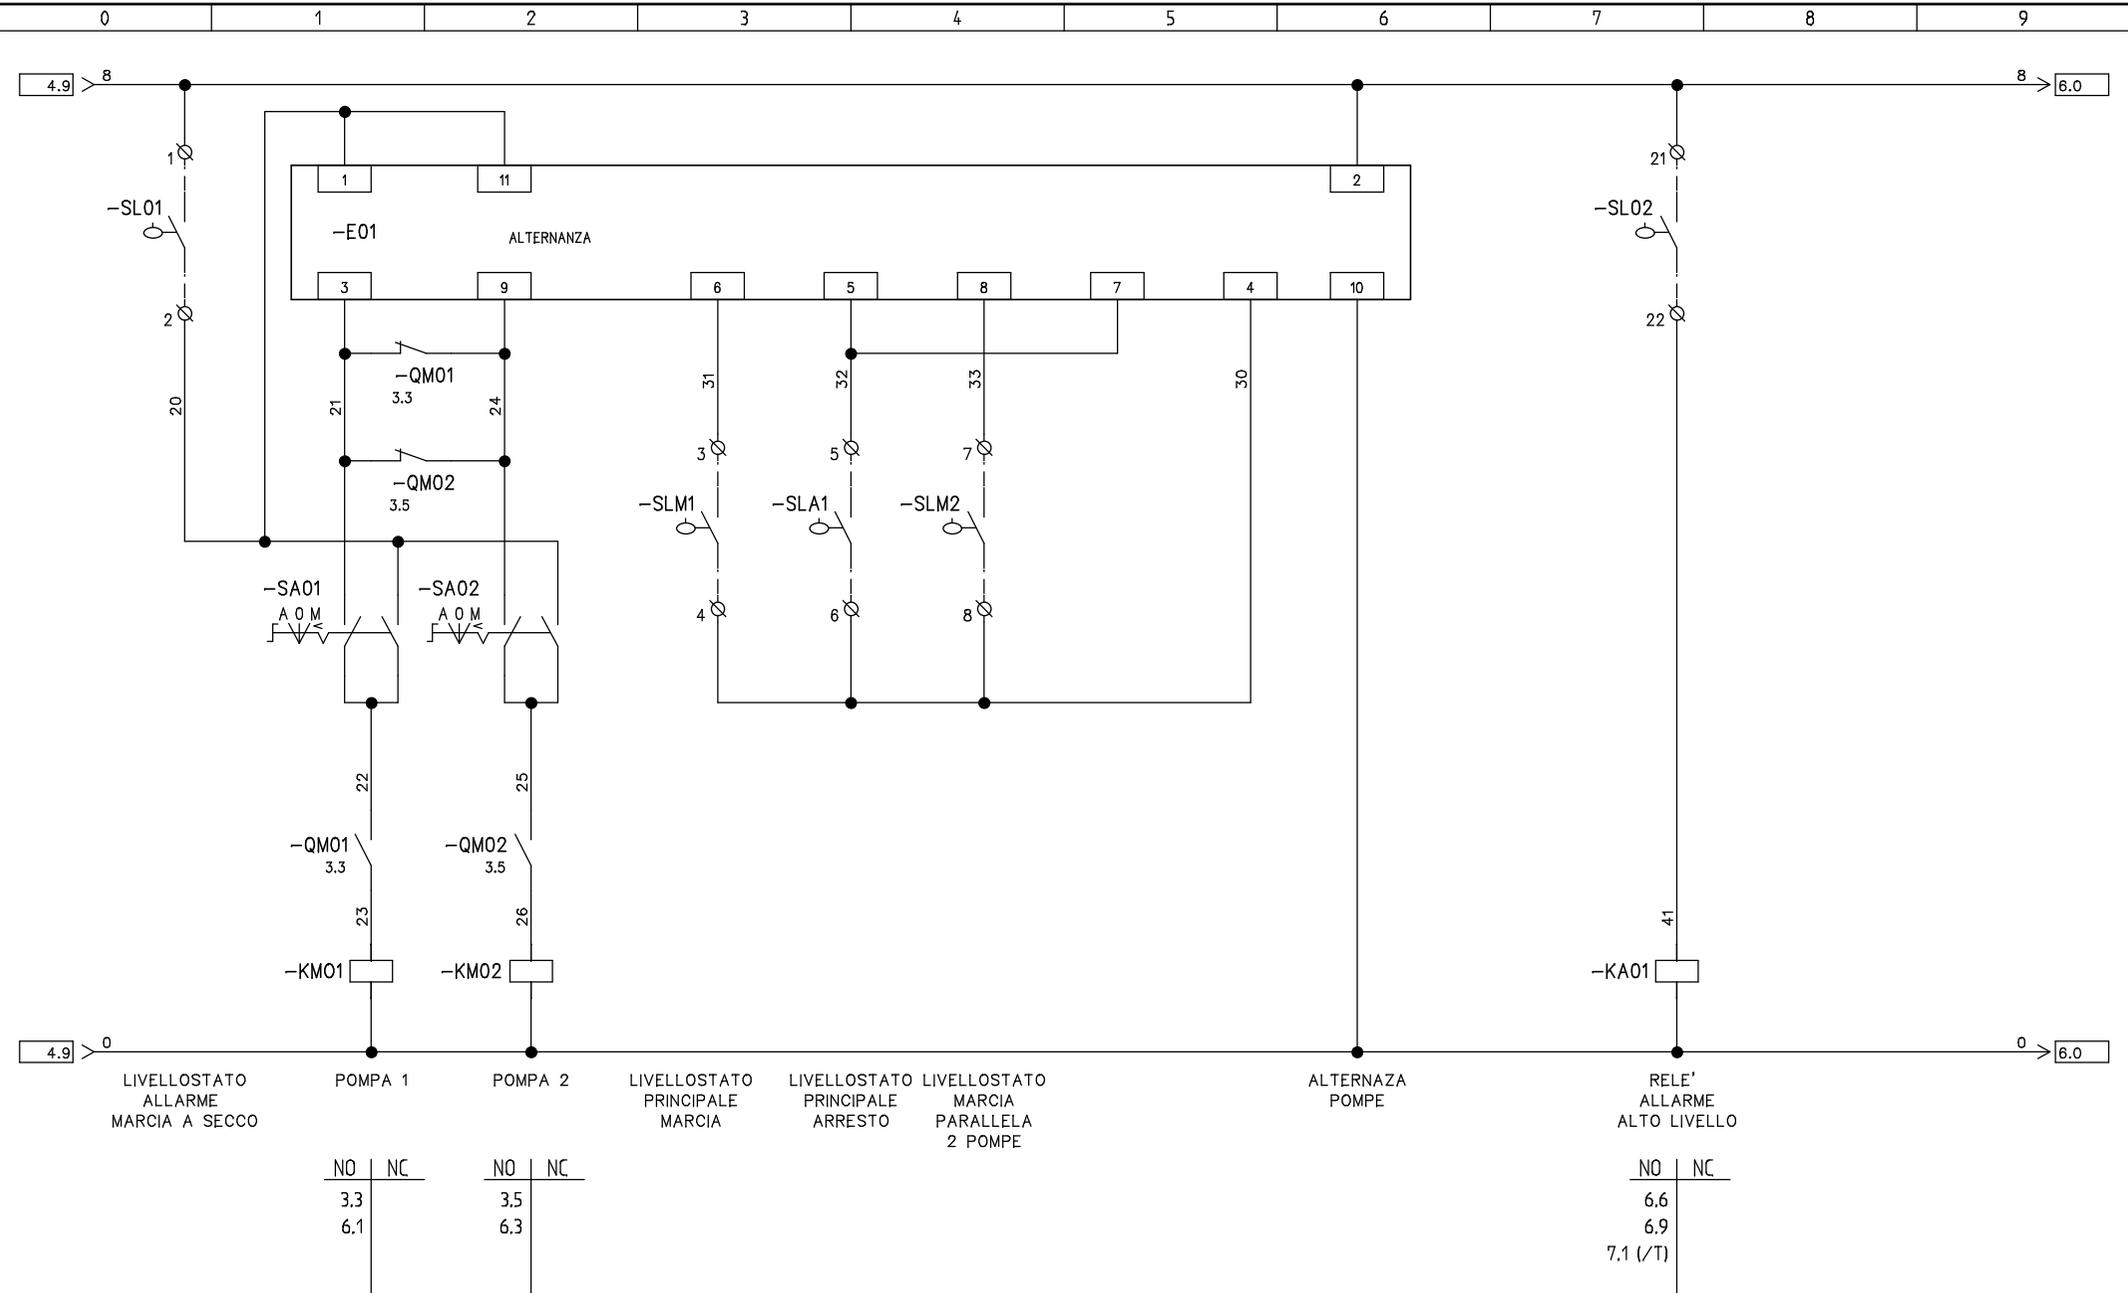

LIVELLOSTATO
ALLARME
MARCIA A SECCO

NO	NC
3.3	
6.1	

POMPA 1

NO	NC
3.5	
6.3	

POMPA 2

LIVELLOSTATO
PRINCIPALE
MARCIA

LIVELLOSTATO
PRINCIPALE
ARRESTO

LIVELLOSTATO
MARCIA
PARALLELA
2 POMPE

ALTERNAZA
POMPE

RELE'
ALLARME
ALTO LIVELLO

NO	NC
6.6	
6.9	
7.1 (/T)	

Approvato	
Disegnato	A.Zanni
Data	03/04/2012
Revisione	1




CIDIESSE csrI
20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
Tel. 02 749.11.27

Impianto:
Apparato: P2/x (-/T)
Descrizione: CIRCUITI DI COMANDO

Commissa:
N° Schema: 6147R1

Foglio: 5
Segue: 6

CIDIESSE_csr/ Tutti i diritti riservati

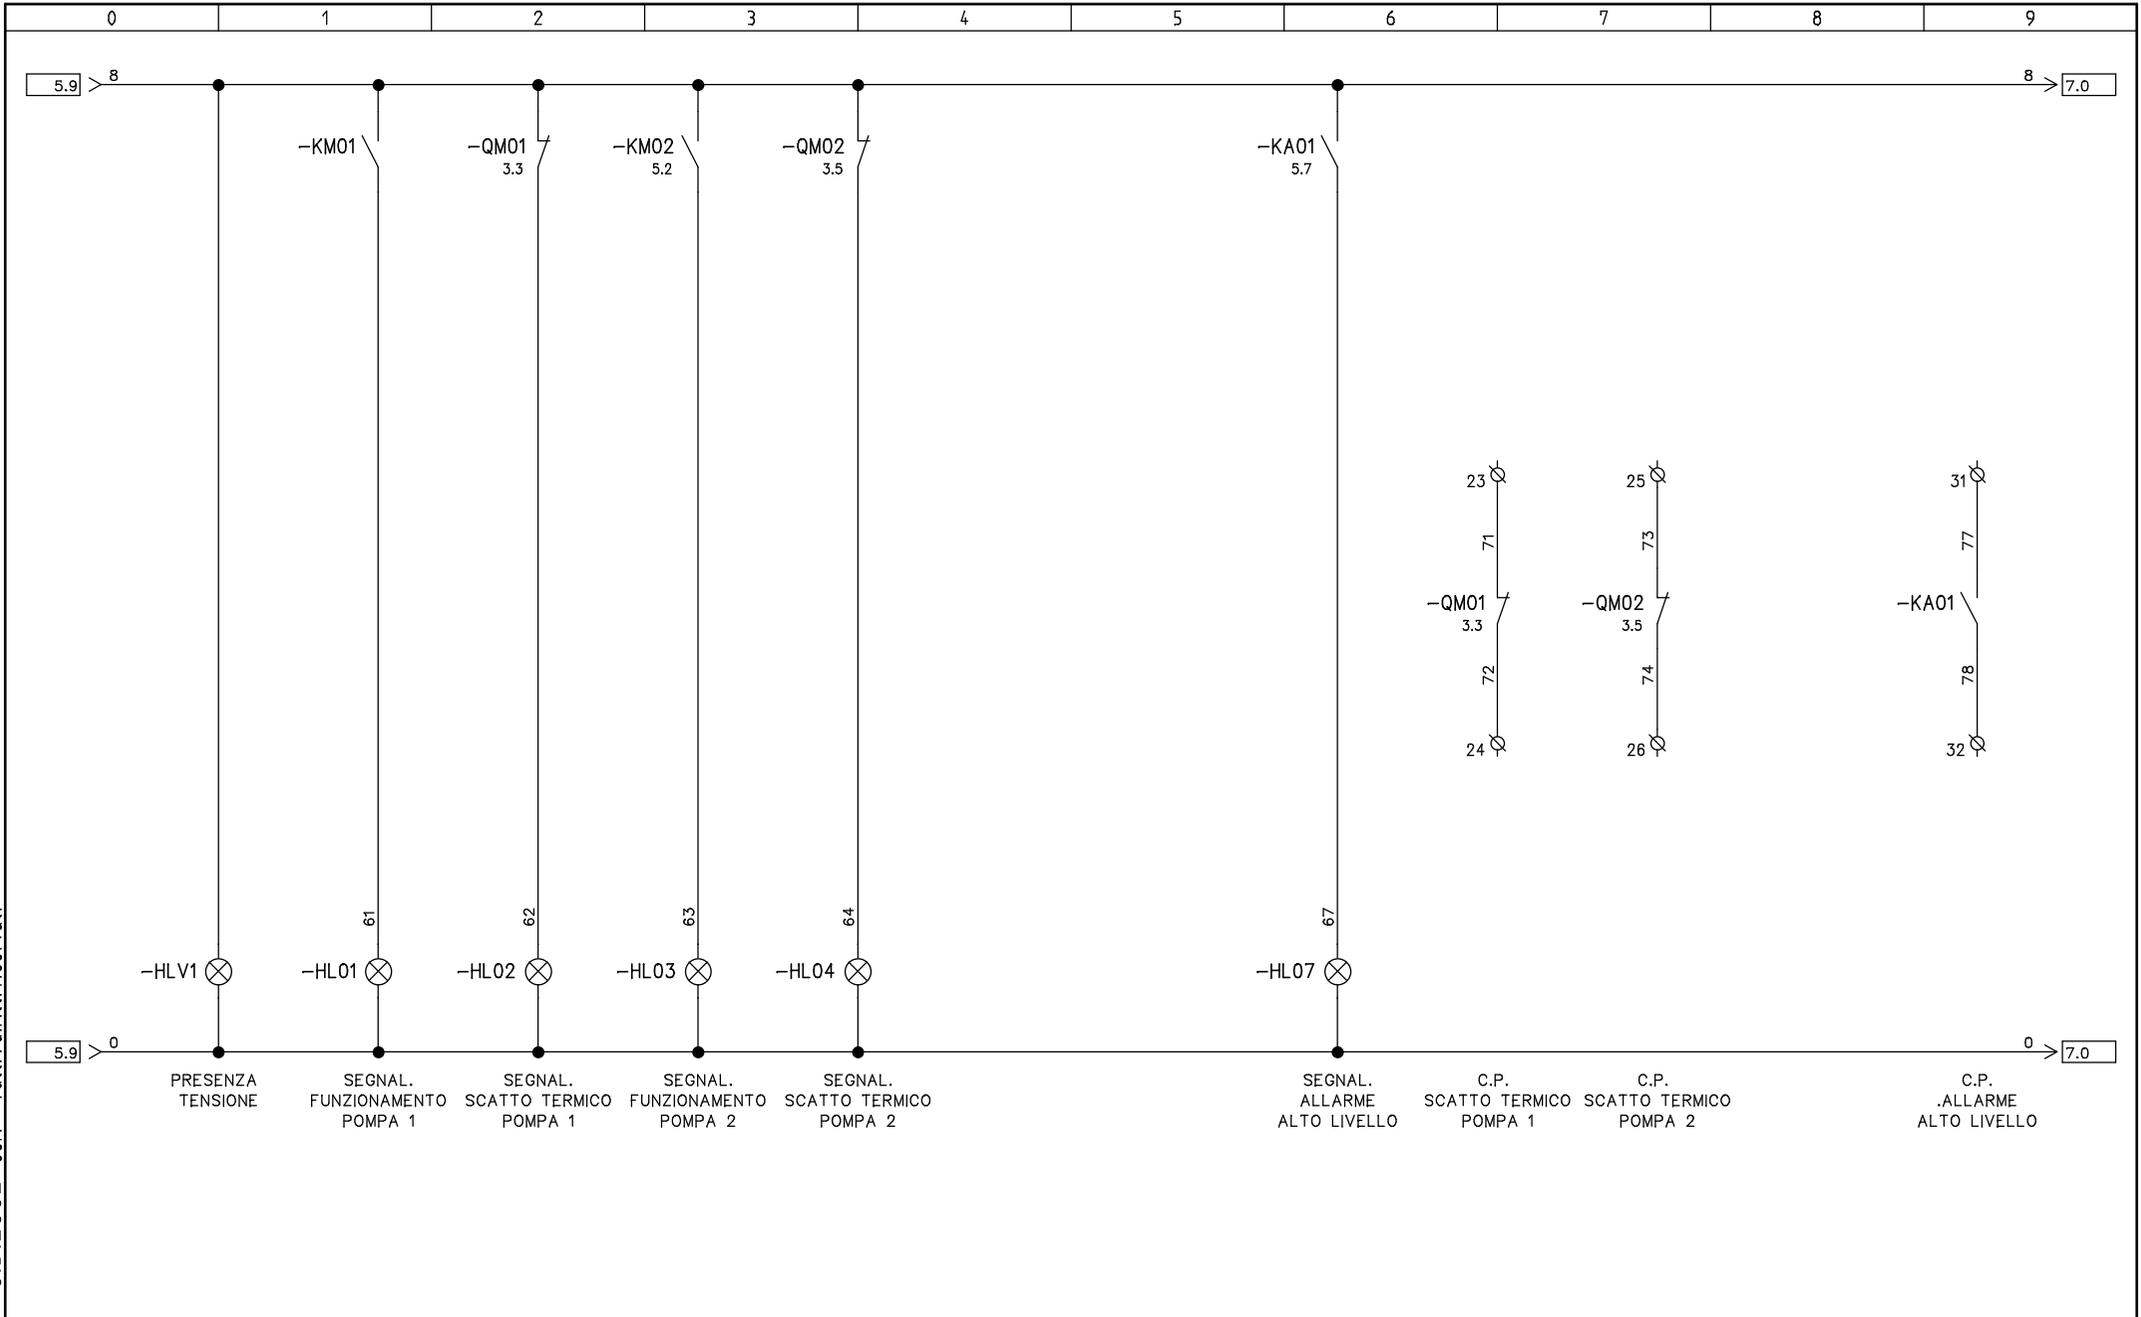

Approvato	
Disegnato	A.Zanni
Data	03/04/2012
Revisione	1



CIDIESSE csr
 20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
 Tel. 02 749.11.27

Impianto:
 Apparato: P2/x (-/T)
 Descrizione: CIRCUITI DI COMANDO

Commissa:
 N° Schema: 6147R1

Foglio: 6
 Segue: 7

NOME CAVO							CONNESSIONE ESTERNA				MORSETTIERA					CONNESSIONE INTERNA			
							CODICE	DESCRIZIONE	kW	TERM.	PE	N°	LINK	LINK	mm2	FOGL./COL.	N° FILO	CODICE	TERM.
								LINEA ALIMENTAZIONE		L1					3.0	L1	QS01		
										L2					3.0	L2	QS01		
										L3					3.0	L3	QS01		
											■	PE			3.0				
							-M01	MOTORE POMPA 1		U1					3.3	U1	-KM01	2	
										V1					3.3	V1	-KM01	4	
										W1					3.3	W1	-KM01	6	
											■								
							-M02	MOTORE POMPA 2		U1					3.5	U2	-KM02	2	
										V1					3.5	V2	-KM02	4	
										W1					3.5	W2	-KM02	6	
											■								

CIDIESSE_csr/ Tutti i diritti riservati

Approvato
Disegnato A.Zanni
Data 03/04/2012
Revisione 1



CIDIESSE csr
20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
Tel. 02 749.11.27

Impianto:
Apparato: P2/x (-/T)
Descrizione: MORSETTIERA POTENZA

Commessa:
N° Schema: 6147R1

Foglio: 8
Segue: 9

NOME CAVO							CONNESSIONE ESTERNA				MORSETTIERA				CONNESSIONE INTERNA				
							CODICE	DESCRIZIONE	kW	TERM.	PE	N°	LINK	LINK	mm2	FOGL./COL	N° FILO	CODICE	TERM.
							-SL01	LIVELLOSTATO EMERGENZA MARCIA A SECCO				1			4	5.0	8	-TC01	
							**					2			4	5.0	20	-SA01	
							-SLM1	LIVELLOSTATO PRINCIPALE MARCIA				3			4	5.3	31	-E01	3
												4	┌	4	5.3	30	-E01	5	
							-SLA1	LIVELLOSTATO PRINCIPALE ARRESTO				5	└	4	5.4	32	-E01	4	
												6	┌	4	5.4	30	-E01	5	
							-SLM2	LIVELLOSTATO MARCIA PARALLELA 2 POMPE				7	└	4	5.5	33	-E01	7	
												8	└	4	5.5	30	-E01	5	
							-SL02	LIVELLOSTATO ALTO LIVELLO				21			4	5.7	8	-TC01	
												22		4	5.7	51	-KA01		
								C.P. SCATTO TERMICO POMPA 1				23		4	6.7	71	-QM01		
												24		4	6.7	72	-QM01		
								C.P. SCATTO TERMICO POMPA 2				25		4	6.7	73	-QM02		
												26		4	6.7	74	-QM02		
								C.P. SCATTO SEGANLAZIONE ALTO LIVELLO				31		4	6.9	77	-KA01		
												32		4	6.9	78	-KA01		
							-HA01	ALLARME REMOTO TACITABILE (SOLO OPZIONE /T)				41		4	7.3	55	-KA02		
												42		4	7.3	0	-TC01		
							**	RIMUOVERE IL PONTICELLO E COLLEGARE SE IN USO											

CIDIESSE_csr/ Tutti i diritti riservati

Approvato
Disegnato A.Zanni
Data 03/04/2012
Revisione 1




CIDIESSE csr
20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
Tel. 02 749.11.27

Impianto:
Apparato: P2/x (-/T)
Descrizione: MORSETTIERA COMANDO

Commissa:
N° Schema: 6147R1

Foglio: 9
Segue: 10

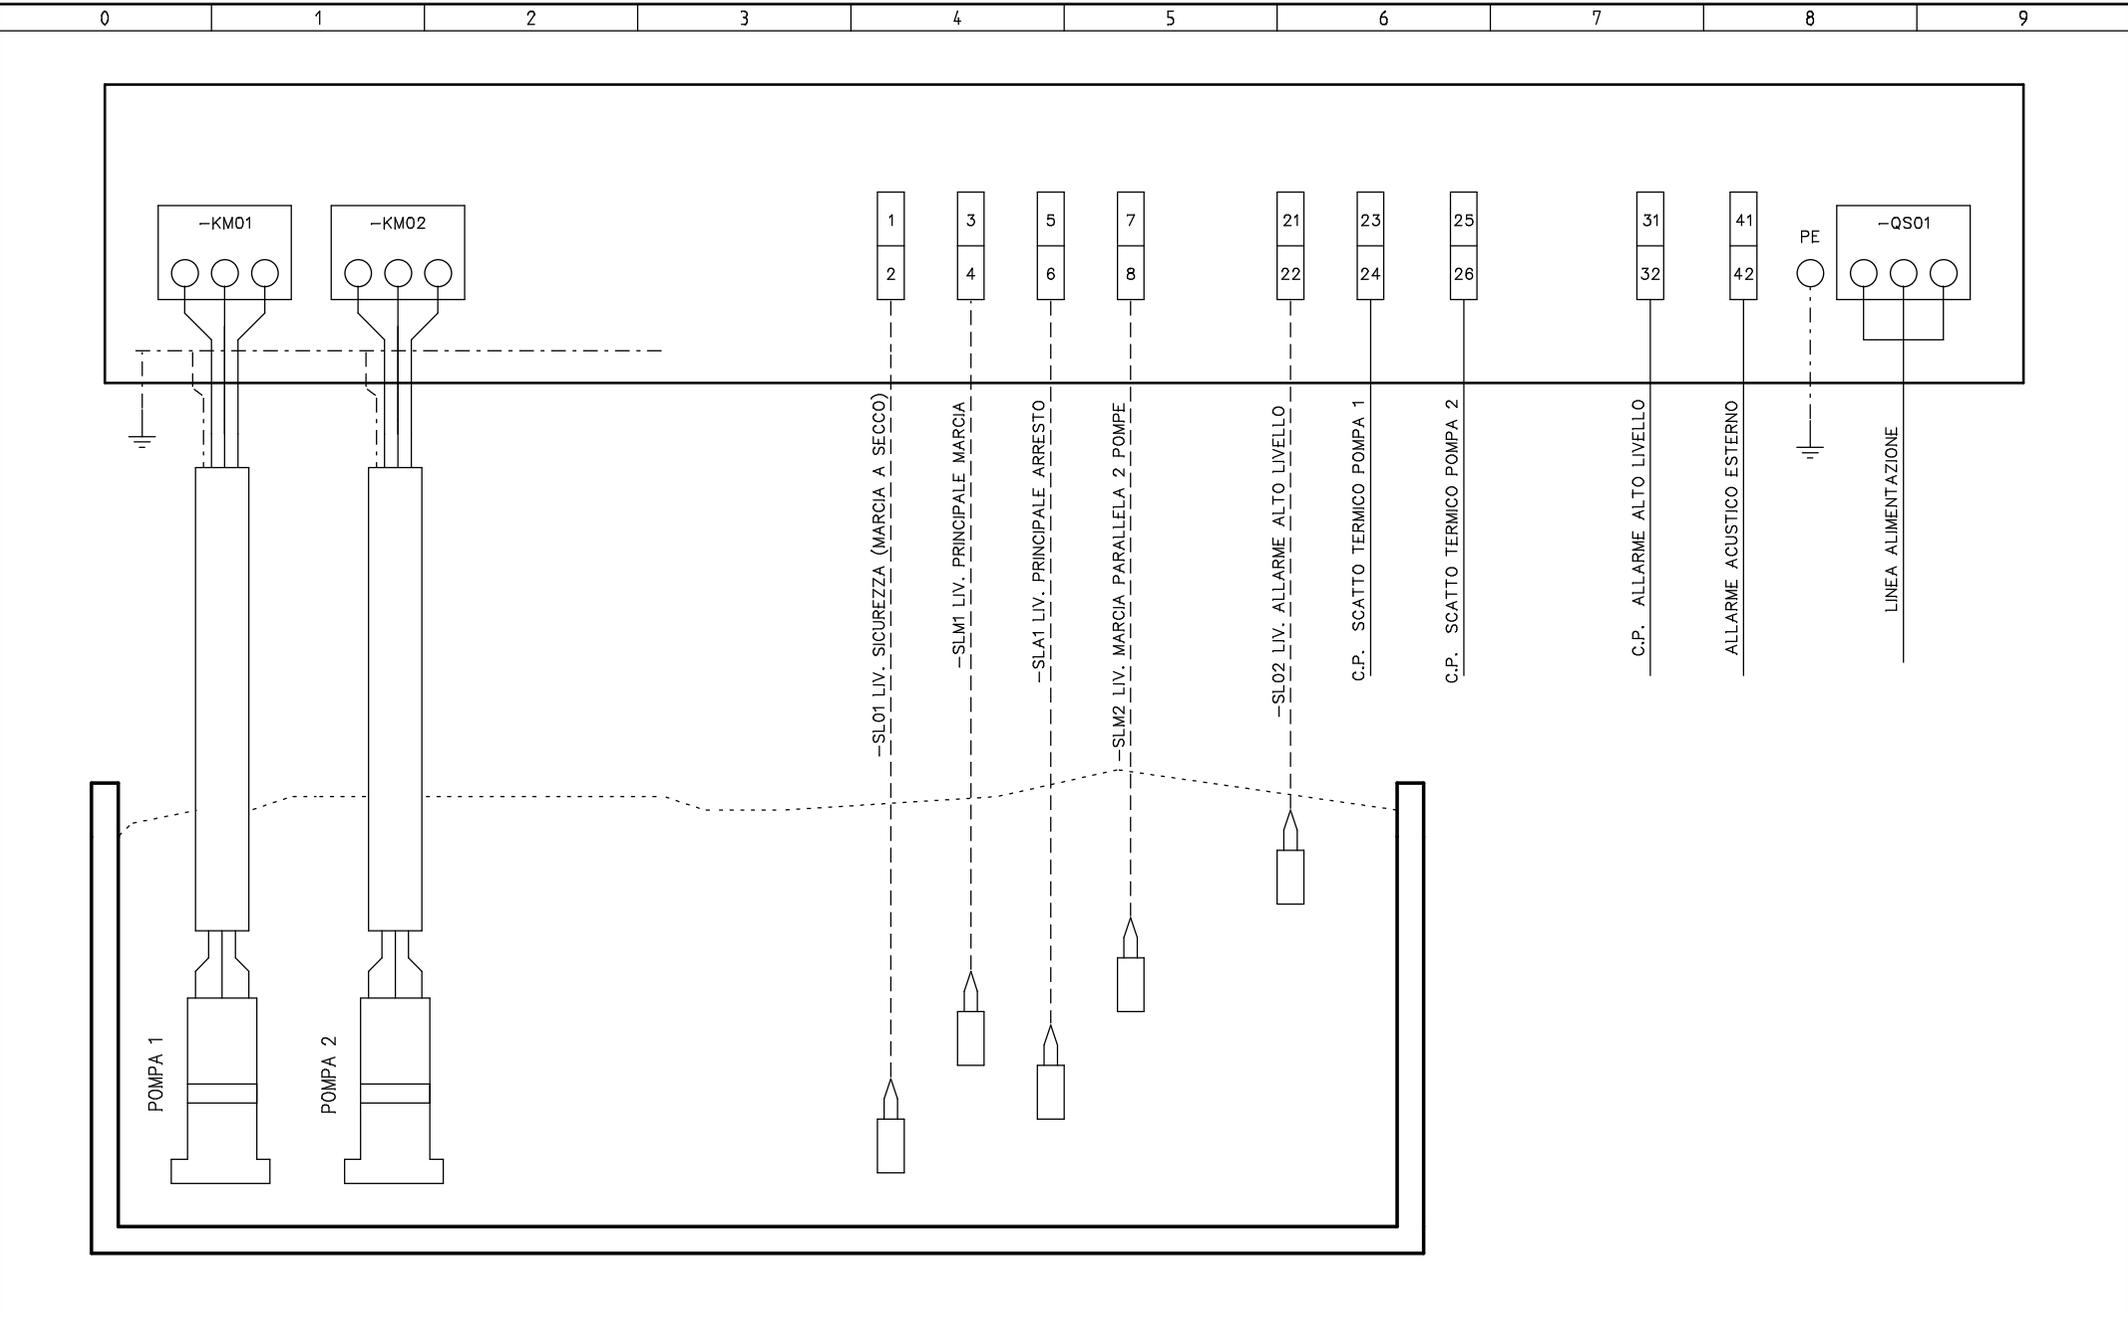

Approvato	
Disegnato	A.Zanni
Data	03/04/2012
Revisione	1



CIDIESSE csr
 20129 MILANO Via C. Goldoni, 75
 Tel. 02 749.11.27

Impianto:
 Apparato: P2/x (-/T)
 Descrizione: SCHEMA COLLEGAMENTI ESTERNI

Commessa:
 N° Schema: 6147R1

Foglio: 12
 Segue: